

通信確認サービス

持ち運びやすく、バッテリー駆動のため、簡単に通信強度の確認可能。



持ちやすいケースを採用



背面のバッテリーに挿すだけで駆動



すぐに通信強度を確認できます

※通信強度のログデータは取得できません。

多数の課題解決事例を紹介

● <https://energy-measuring.jp/case-type/case-lora/>



センサコラボ


ハカルプラスLoRa無線機特設ページへ都度追加中！

● <https://energy-measuring.jp/lora-rcm/>



特設サイト

電力計測ソリューション

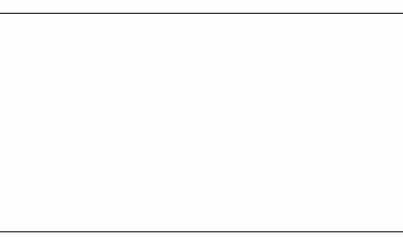


Carbon neutral Catalog

脱炭素対策 総合力タログ

課題解決
事例付！

脱炭素対策は詳細の電力監視から

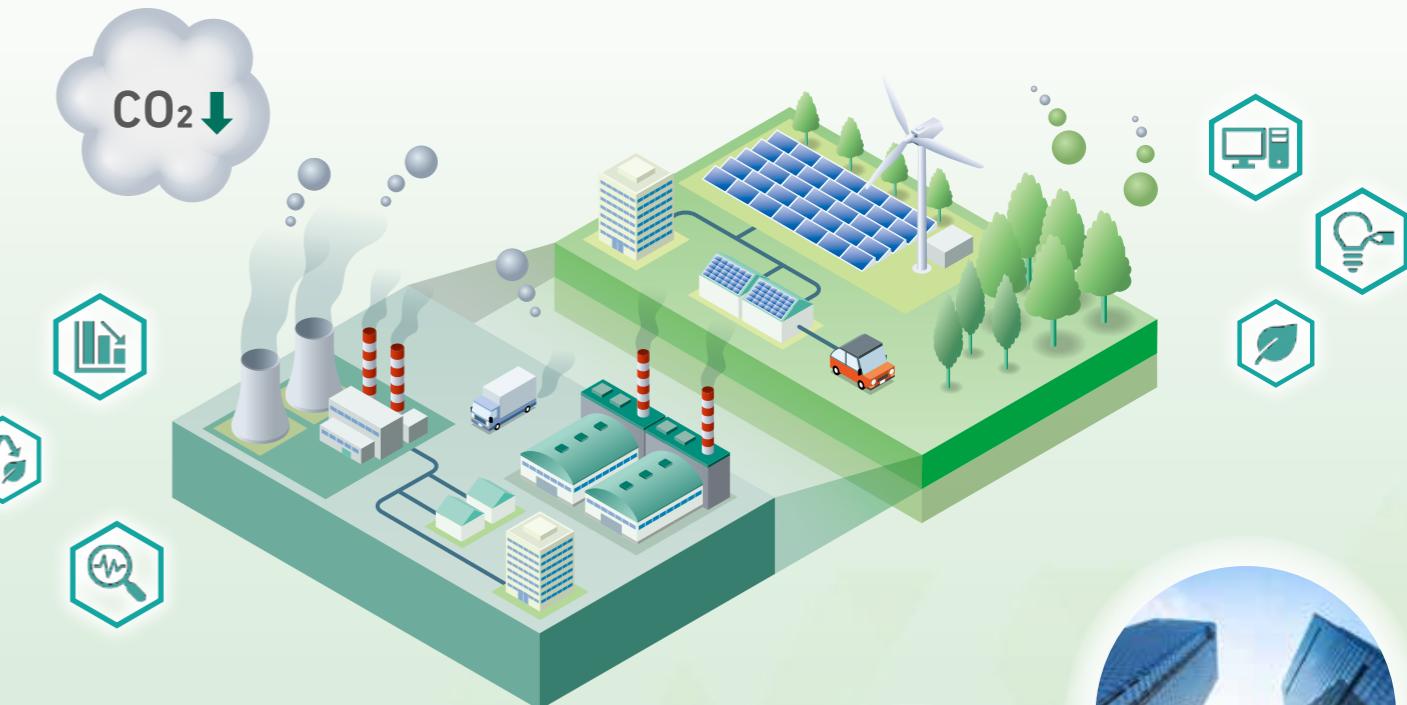

電力計測・監視でCO₂排出量の
簡単見える化！



削減対象を特定し、省エネ支援機器で
電力使用量を低減！



5km飛ぶLoRa無線機を使って
シンプルで安価なシステム構築可能！

はかる技術とつながる技術を発展させ、 企業活動・社会生活をささえる 新たな価値をつくりだす。

ハカルプラスは、1916年の創業以来、「世の中に役立つものをつくる」経営理念と、
はかる技術を原点に、社会のニーズに応える製品・サービスを提供しながら事業展開を図ってまいりました。

1916 創業 電気計測器の国産化製造を始める。



1936 陸、海軍の艦船（戦艦大和等）、航空機の計測器を大量に生産する。



1948 戦後の復興需要に応える計測器を製造し、全電力会社に電気計測器を大量に納入する。

1999 LED式マルチメータを開発。

2016 100周年を機に社名をハカルプラス株式会社に変更。

2022 コーポレートSDGsを策定。

ハカルプラスの技術・製品・サービス・事業を開発・提供し続けることで、
人手不足や地球の資源課題を解決し、持続可能な社会づくりに貢献します。



カーボンニュートラル対応

2020年、日本政府は、「2050年を目途に温室効果ガスの排出量を全体としてゼロにする」という脱炭素社会の実現を宣言しました。



CO₂の実質排出ゼロ実現のための4つのステップ

まずは

「1. 排出量を正しく把握する」

=見える化をすることが必要です。

見える化を行うことで、
次のアクションをどう進めるべきか
方針を立てることができます。



本カタログでは



正しく
把握する



排出を
減らす


この2つのステップに貢献できる製品を紹介しています。

これらの製品を通じて、

お客様のカーボンニュートラルの実現に貢献いたします。

製品マップ

脱炭素に貢献する製品が工場・施設のどこで使われているかをご紹介します。

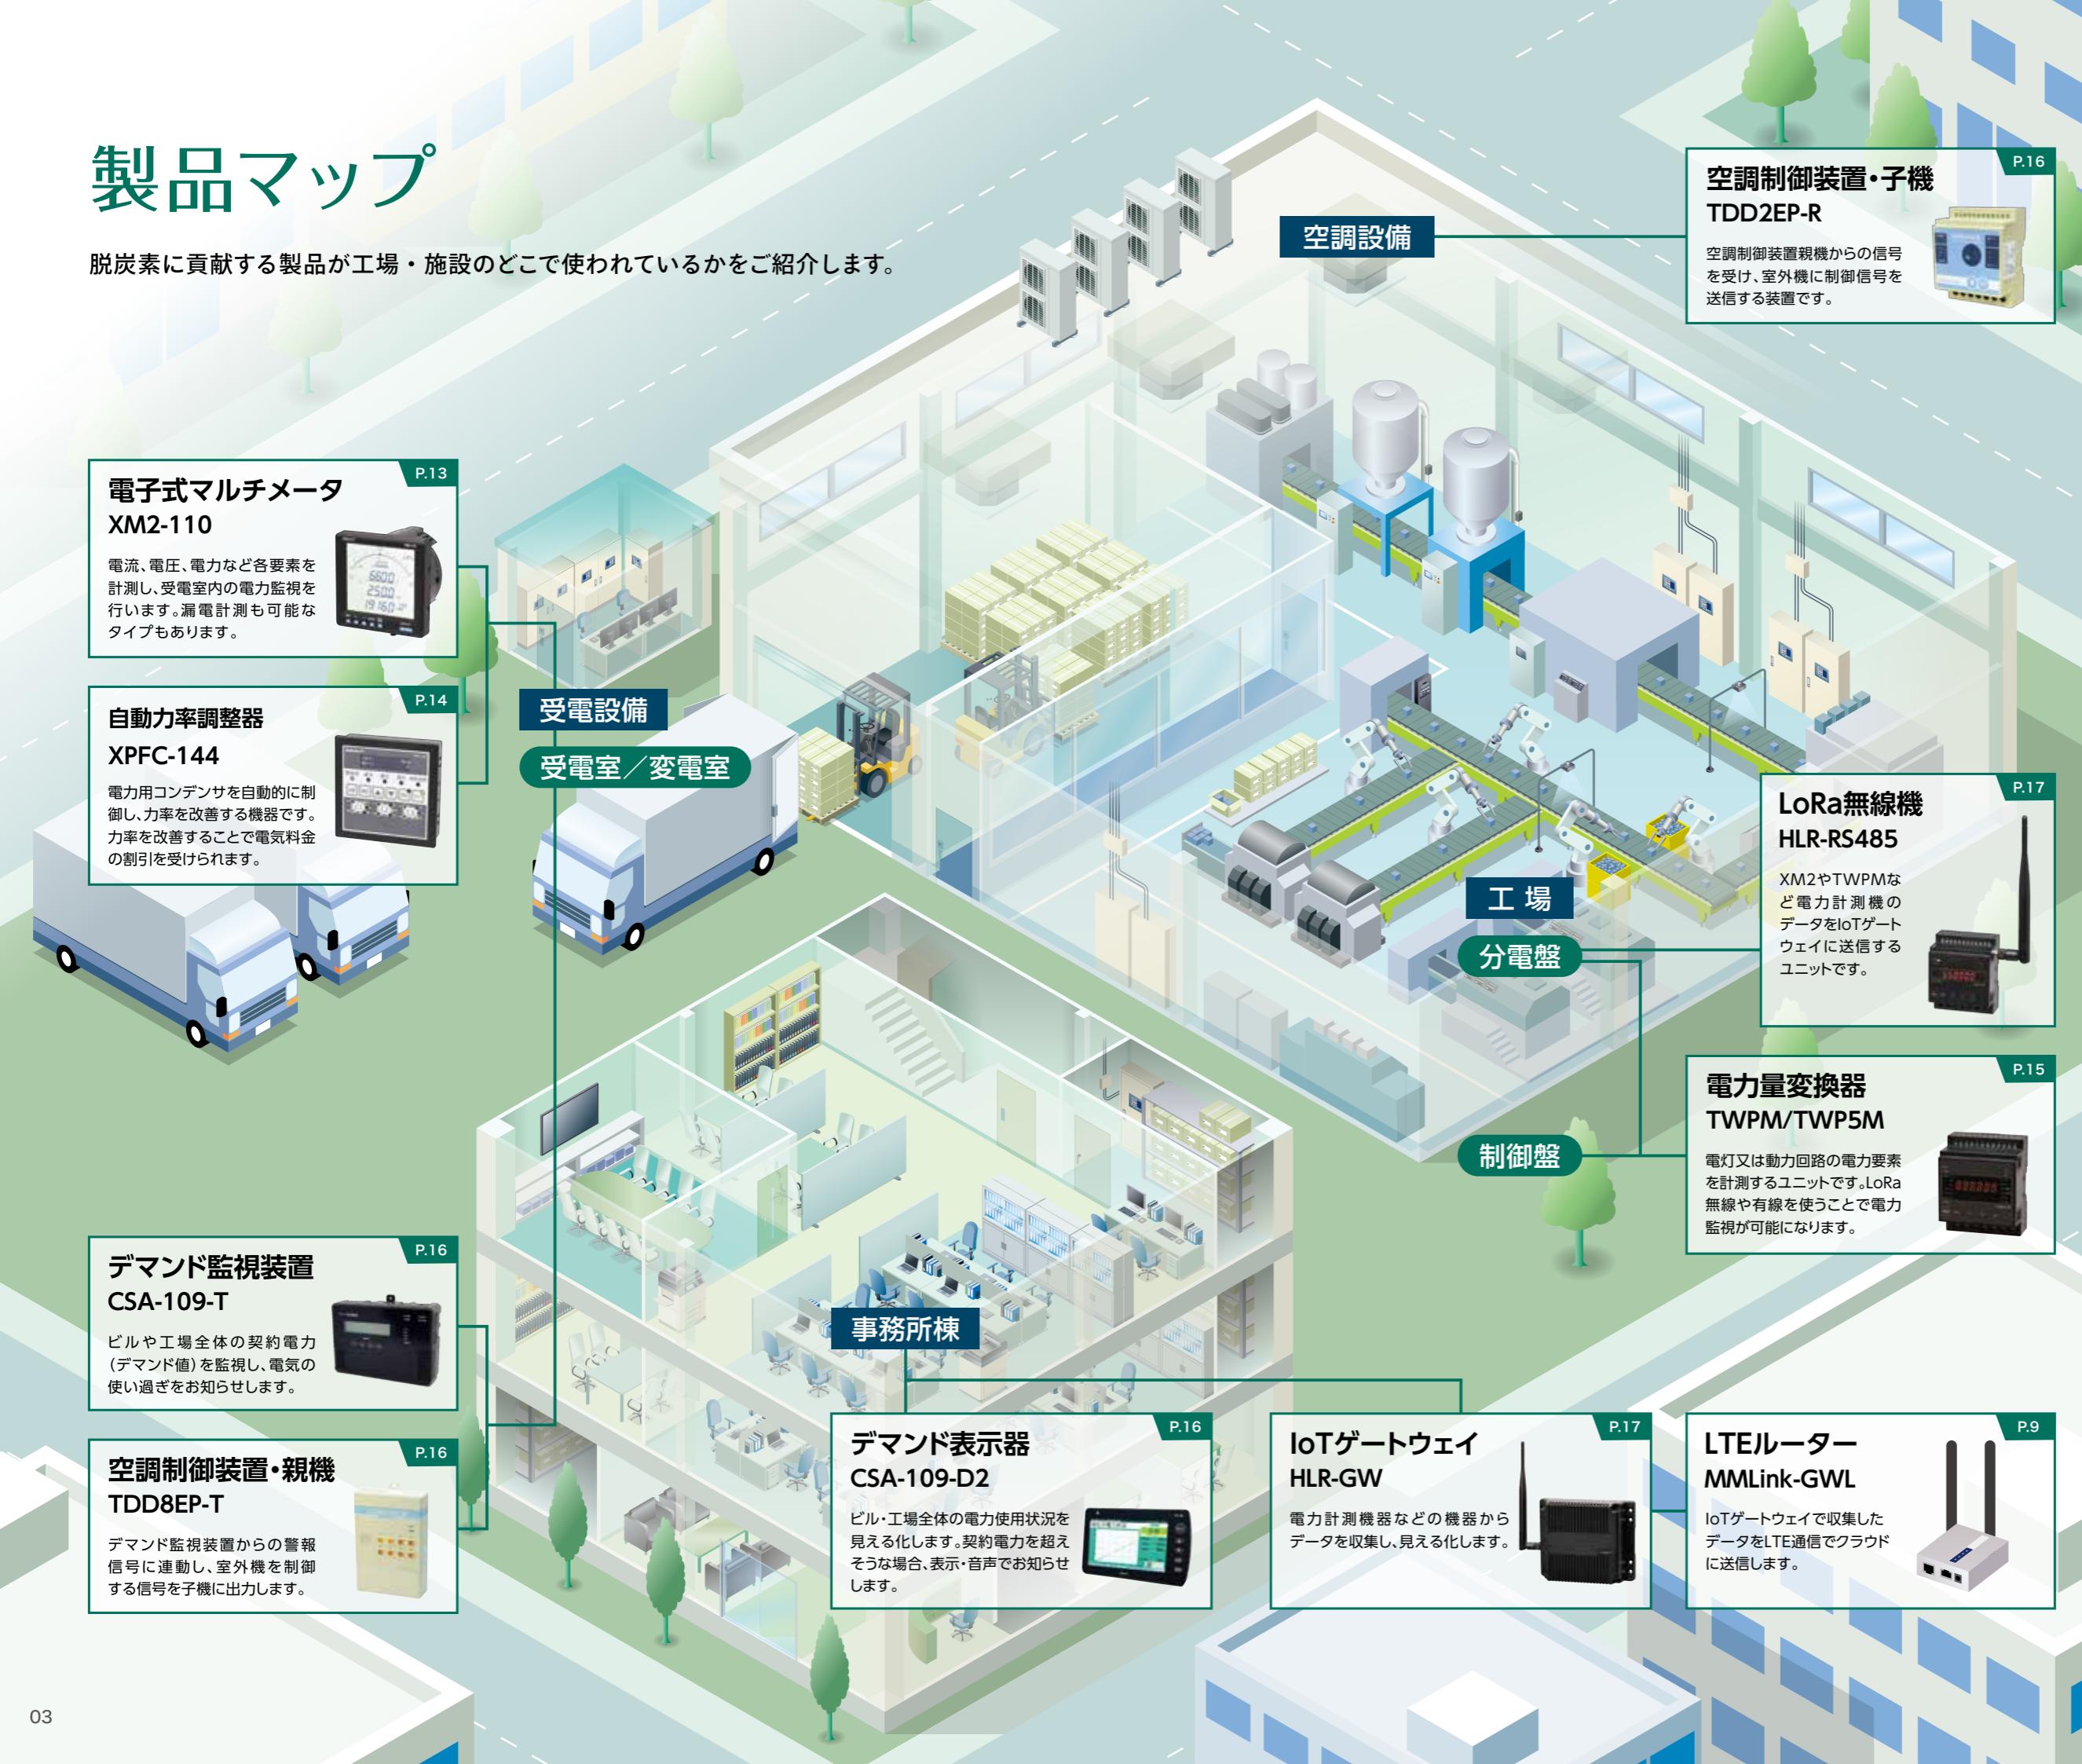

脱炭素 目的別
インデックス

工場全体の電力量を
知りたいなら P.5 へ

分電盤ごとの電力量を
知りたいなら P.7 へ


複数拠点の電力監視を
したいなら P.9 へ

電気代を削減
したいなら P.11 へ

課題解決事例
P.21-22 へ

受配電盤単位の電力監視

キュービクル単位の電力計測を行うことで、工場全体レベルの電力監視が実現できます！

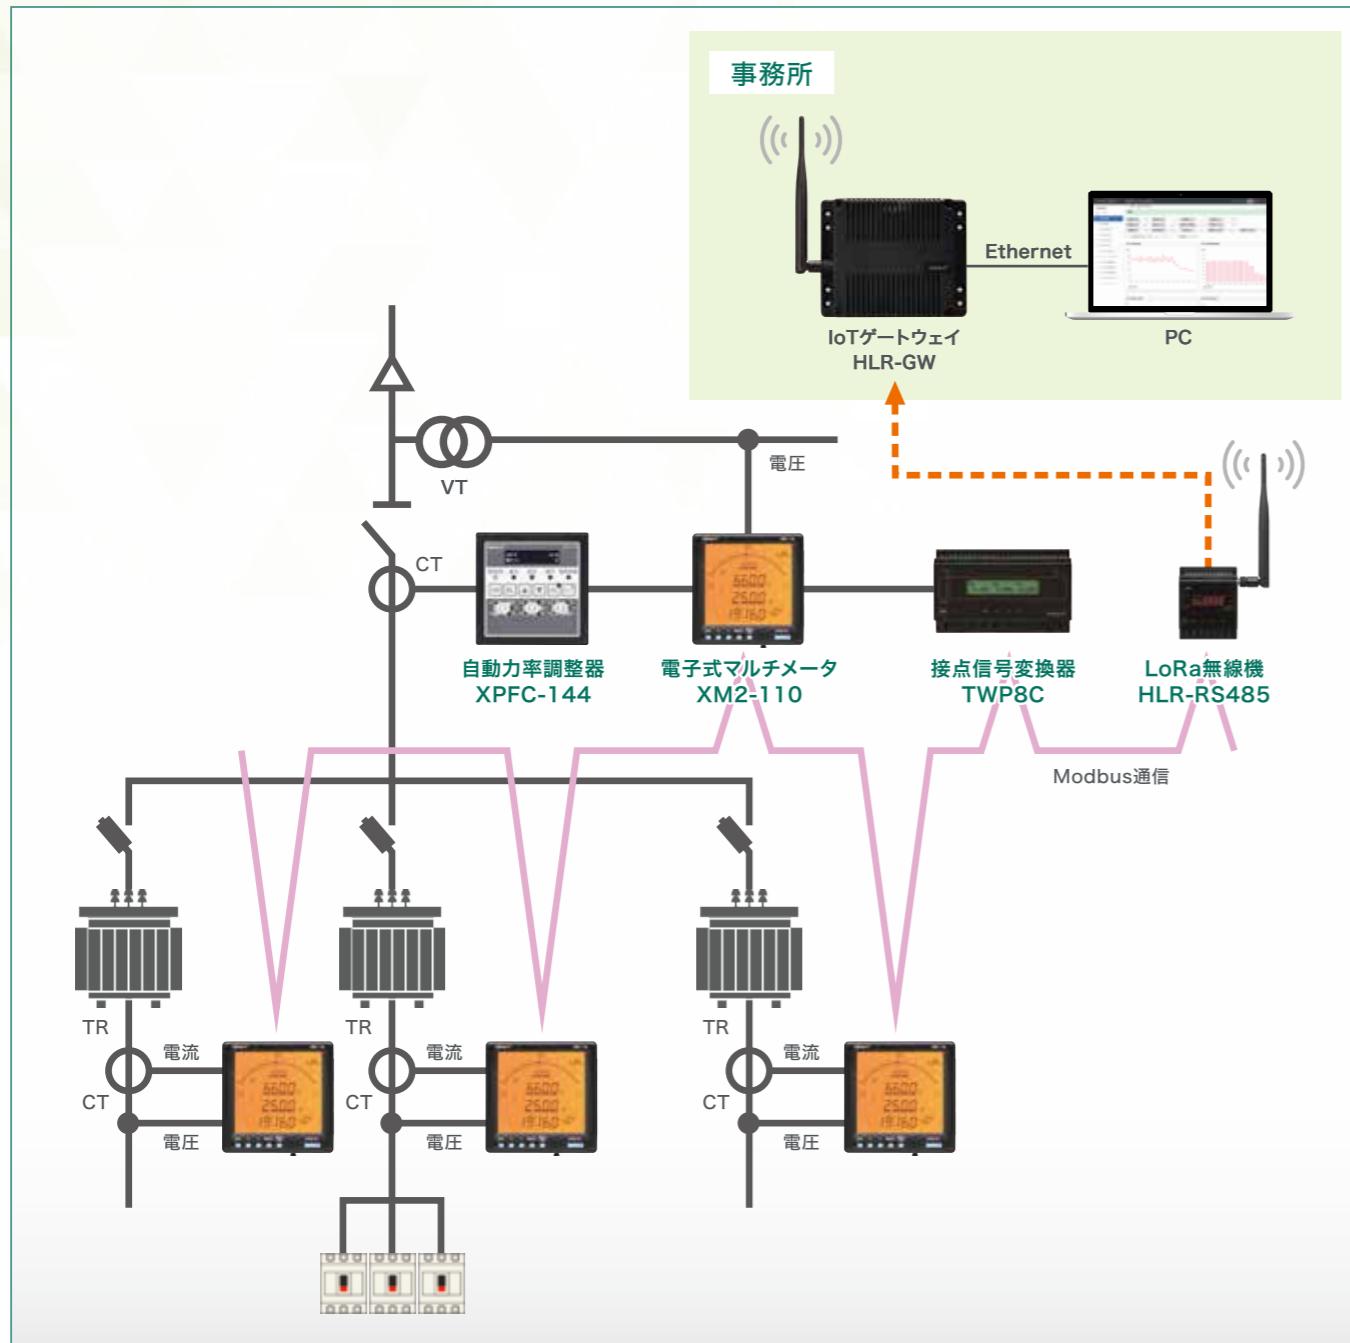


主な機器と標準価格

品名	型式	機能	標準価格(税別)
電子式マルチメータ	標準タイプ	XM2-110-9シリーズ	電力諸要素を計測する
	絶縁計測タイプ	XM2-110-6シリーズ	漏れ電流含む電力要素を計測する
自動力率調整器	XPFC-144	力率を自動調整する	140,000円～
接点信号変換器	TWP8C	異常信号を取得用	160,000円～
IoTゲートウェイ	HLR-GW	データ収集、モニタリング用	200,000円
LoRa無線機	HLR-RS485	各電力メータのデータ送信用	50,000円

[主な機能]


豊富な計測要素！

CO₂換算に必要な積算電力量だけでなく、電流や電圧など各種電力要素を計測可能です。日次点検で必要なデータも記録できるため、効率的な検針業務を実現できます。

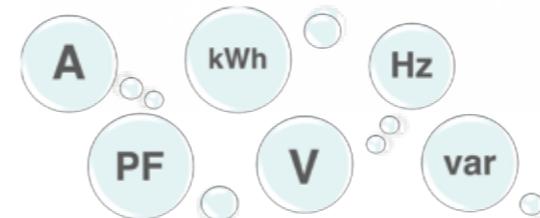

力率改善で、省エネや設備の長寿命化に貢献！

自動力率調整器は、設備の進相コンデンサの投入・遮断を自動的に制御する機器です。力率の改善により負荷電流が小さくなり、変圧器や配電線等による電力損失が軽減することで、電気料金の削減や効果的な省エネが実現します。

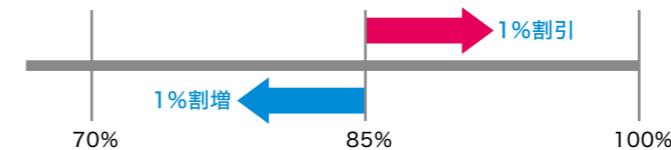

長距離無線で、トータルコストを低減！

見通し5kmのLoRa無線機を使うことで、事務所から受配電盤が離れていたり、分散している場合でも、コストを抑えながらシステム構築が可能です。



[設置例]




受電設備の異常信号も同時取得！

変圧器温度異常警報や、ブレーカトリップ警報など受電盤内の異常状態を監視することができます。




漏れ電流(Io,Ior)の常時監視が可能！

機器や配線の劣化により漏れ電流が発生します。それを放置しておくと、感電や火災の原因となります。漏れ電流を常時監視することで、事故防止に貢献します。

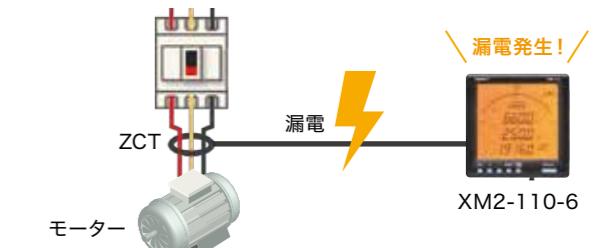


既設メーターに後付設置

通信出力付のメーターが無い場合でも、既設メータのCT2次側に電力量計を後付けすることで、電力監視が可能！

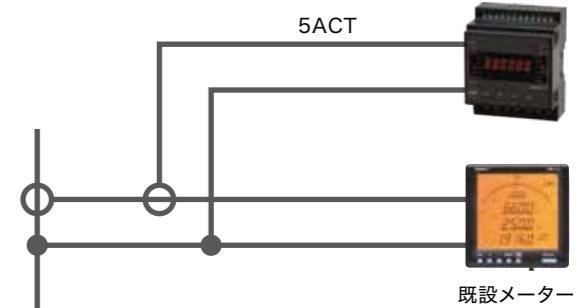

分電盤・装置単位の電力監視

分電盤・装置ごとに計測することで、より詳細な電力監視が可能です！

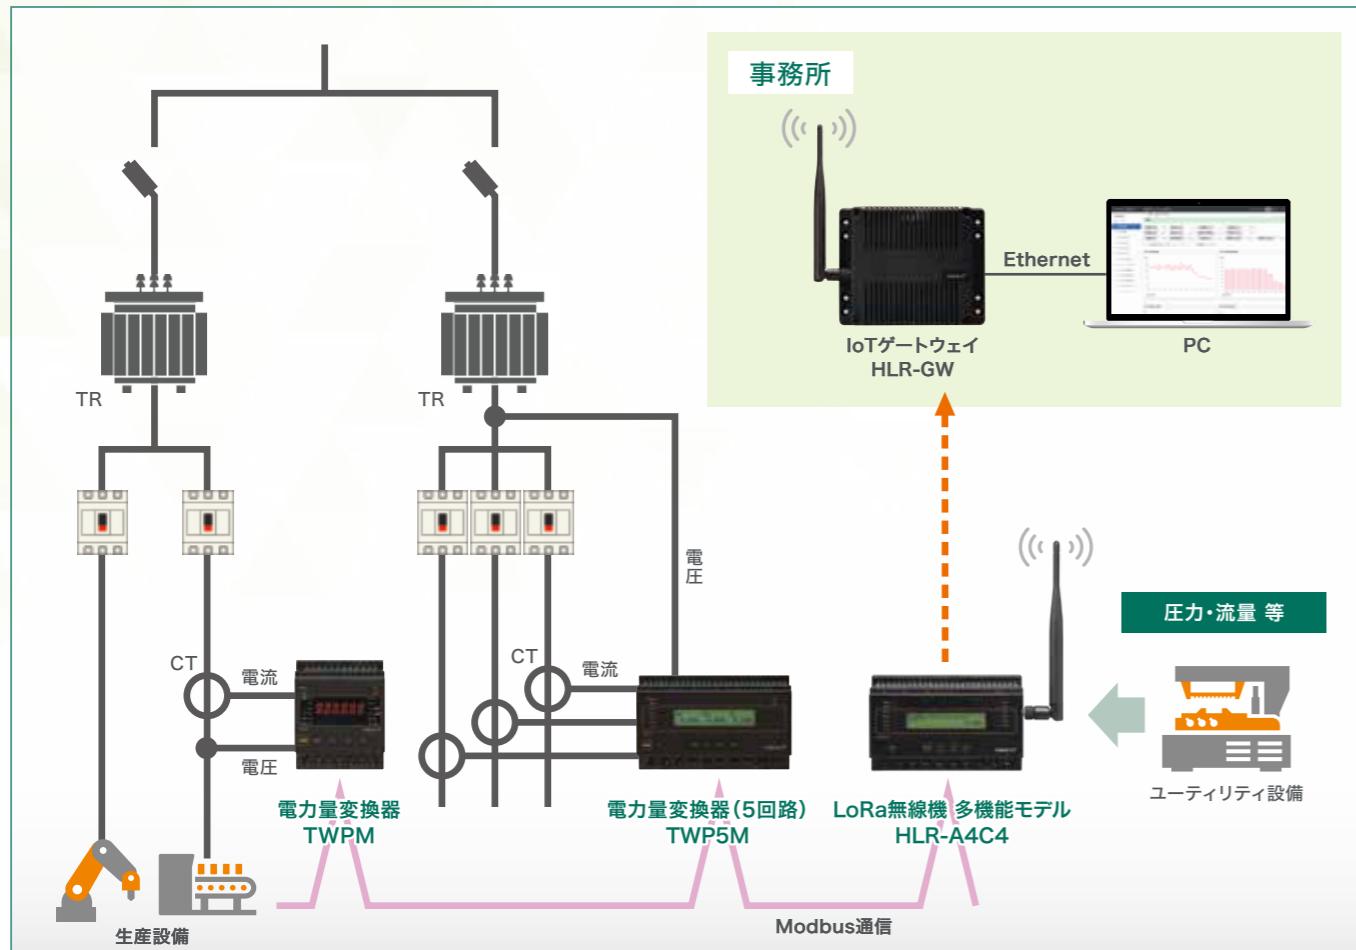

必要な機器と標準価格

品名	型式	主な機能	標準価格(税別)
電力量変換器	1回路計測タイプ TWPM	電力諸要素を計測する	60,000円*
	5回路計測タイプ TWP5M	電力諸要素を5回路分計測する	150,000円*
IoTゲートウェイ	HLR-GW	データ収集・モニタリング用	200,000円
LoRa無線機	多機能モデル HLR-A4C4	アナログ信号・接点信号をIoTゲートウェイに送信する	90,000円

*TWPM・TWP5Mは、CTとCT延長ケーブルが別途必要です。


クランプCT(電流センサ)・CT延長ケーブル

型式	仕様	標準価格(税別)
CTL-10-CLS35	5A	6,000円
	80A	12,000円
CTL-16-CLS34	120A	12,000円
	300A	15,000円
CTL-24-CLS17	500A	18,000円
	600A	オープン
CT専用延長ケーブル	1.5m	2,000円
	5m	4,000円
	10m	6,000円

[主な機能]

ラインや設備単位で改善点を見つける！

より効果的な省エネを行うためには、生産ラインや設備単位での細かな電力監視が必要です。ハカルプラスでは、後付けが簡単な電力量計をご用意しております。

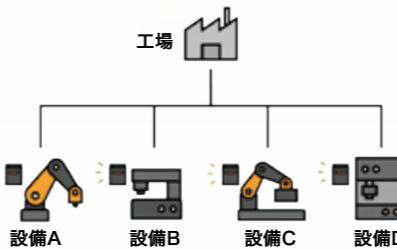

1回路用・5回路用のラインナップを用意！


ハカルプラスの電力量計TWPシリーズは、1回路計測用と5回路計測用の2種類をラインナップしております。

分電盤に複数の装置がある場合、5回路用を選定すれば、計測器1台で最大5台分のそれぞれの電力量を計測可能です。



エア流量や吐出圧力なども監視！

LoRa無線機 HLR-A4C4を使うことで、電力要素だけでなく、コンプレッサーの吐出圧力やエア流量（エア漏れ監視）もデータ収集可能です。

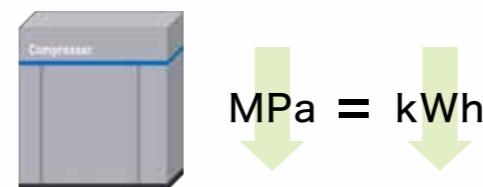

停電工事なし！簡易電力計測

分電盤内のブレーカーに電流センサを装着するだけで、簡易的に電力量を計測できます。電流センサは分割式のため、停電作業は不要です。



LoRa無線機と組み合わせることで、電力量データも簡単に収集・モニタリング可能です。




エネモニロガー

LoRa無線だけでなく、有線対応のソフトウェアもご用意しております。

フロアごとの電力量グラフ表示だけでなく、解析ツールや帳票機能などお使いいただけます。

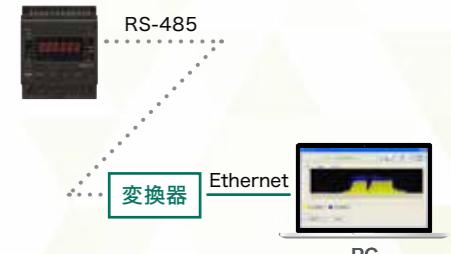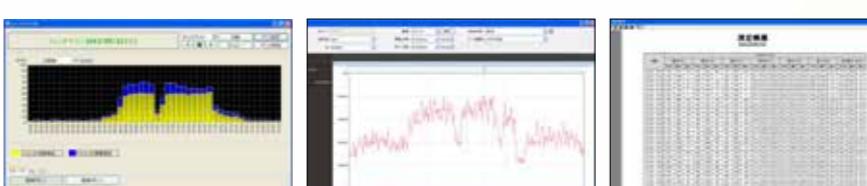


[設置例]

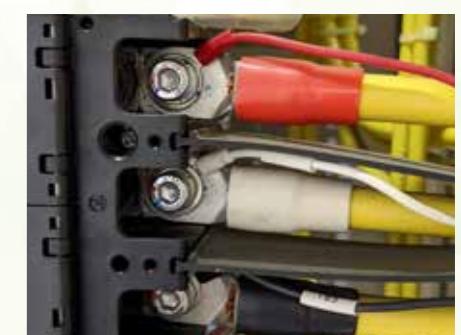

クラウド電力監視システム

複数拠点の電力監視を一括監視可能! API連携で他サービスとの連携もリリース予定。

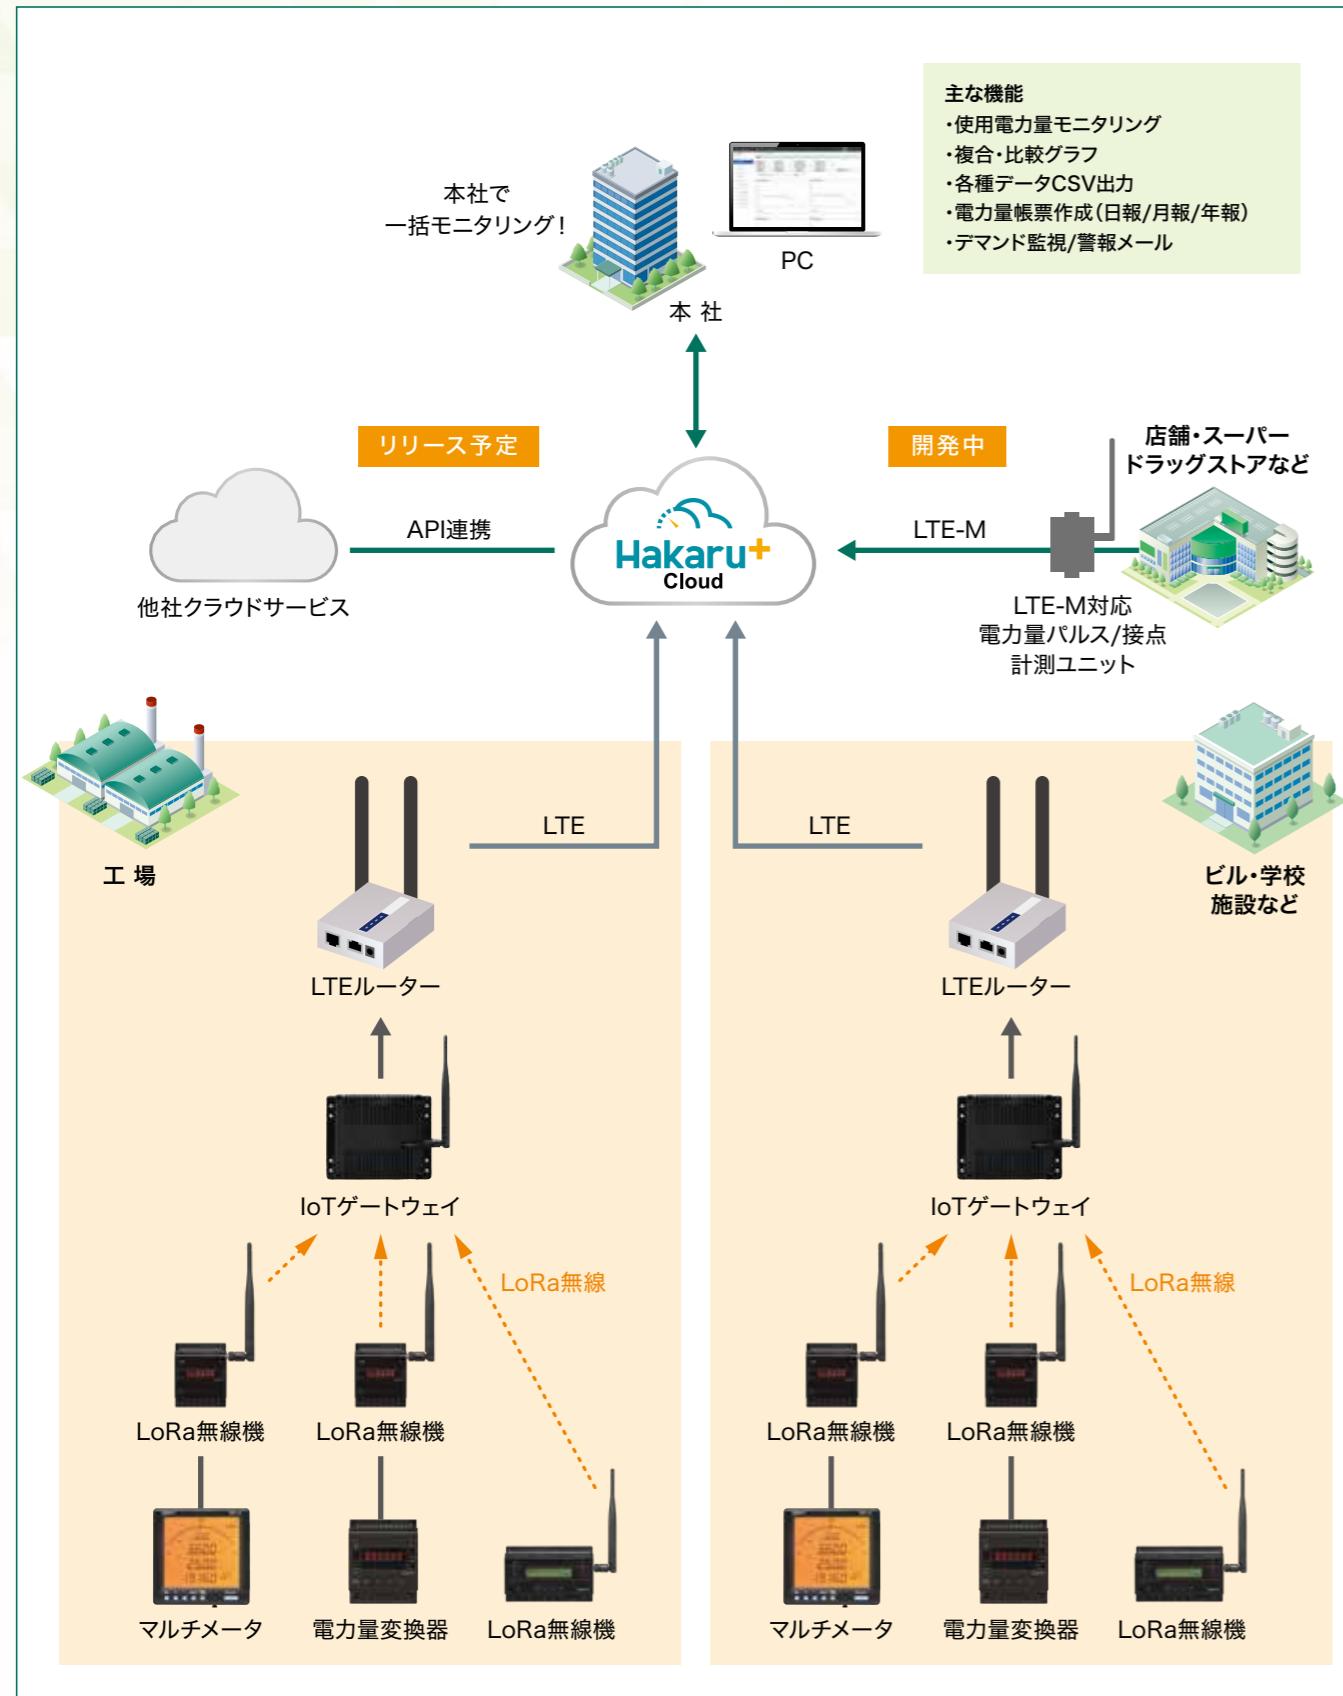

ハカルプラスクラウド

3つの特長

- 全国複数工場・施設の電力データを本社で遠隔監視
- 複数工場・施設の任意データを抽出・比較可能
- LTE通信は閉域網を経由するため、セキュアな通信を確保



複数拠点のデータをグラフで比較

各工場の電力データを本社で一元管理可能です。




ピックアップボードで自由にレイアウト

各工場の表示したいデータを自由にレイアウト可能です。

日付	時間	電力量	状況
2023/01/01	00:00	2000.00	正常
2023/01/01	01:00	2050.00	異常
2023/01/01	02:00	2100.00	正常
2023/01/01	03:00	2150.00	異常
2023/01/01	04:00	2200.00	正常
2023/01/01	05:00	2250.00	異常
2023/01/01	06:00	2300.00	正常
2023/01/01	07:00	2350.00	異常
2023/01/01	08:00	2400.00	正常
2023/01/01	09:00	2450.00	異常
2023/01/01	10:00	2500.00	正常
2023/01/01	11:00	2550.00	異常
2023/01/01	12:00	2600.00	正常
2023/01/01	13:00	2650.00	異常
2023/01/01	14:00	2700.00	正常
2023/01/01	15:00	2750.00	異常
2023/01/01	16:00	2800.00	正常
2023/01/01	17:00	2850.00	異常
2023/01/01	18:00	2900.00	正常
2023/01/01	19:00	2950.00	異常
2023/01/01	20:00	3000.00	正常
2023/01/01	21:00	3050.00	異常
2023/01/01	22:00	3100.00	正常
2023/01/01	23:00	3150.00	異常
2023/01/02	00:00	3200.00	正常
2023/01/02	01:00	3250.00	異常
2023/01/02	02:00	3300.00	正常
2023/01/02	03:00	3350.00	異常
2023/01/02	04:00	3400.00	正常
2023/01/02	05:00	3450.00	異常
2023/01/02	06:00	3500.00	正常
2023/01/02	07:00	3550.00	異常
2023/01/02	08:00	3600.00	正常
2023/01/02	09:00	3650.00	異常
2023/01/02	10:00	3700.00	正常
2023/01/02	11:00	3750.00	異常
2023/01/02	12:00	3800.00	正常
2023/01/02	13:00	3850.00	異常
2023/01/02	14:00	3900.00	正常
2023/01/02	15:00	3950.00	異常
2023/01/02	16:00	4000.00	正常
2023/01/02	17:00	4050.00	異常
2023/01/02	18:00	4100.00	正常
2023/01/02	19:00	4150.00	異常
2023/01/02	20:00	4200.00	正常
2023/01/02	21:00	4250.00	異常
2023/01/02	22:00	4300.00	正常
2023/01/02	23:00	4350.00	異常
2023/01/03	00:00	4400.00	正常
2023/01/03	01:00	4450.00	異常
2023/01/03	02:00	4500.00	正常
2023/01/03	03:00	4550.00	異常
2023/01/03	04:00	4600.00	正常
2023/01/03	05:00	4650.00	異常
2023/01/03	06:00	4700.00	正常
2023/01/03	07:00	4750.00	異常
2023/01/03	08:00	4800.00	正常
2023/01/03	09:00	4850.00	異常
2023/01/03	10:00	4900.00	正常
2023/01/03	11:00	4950.00	異常
2023/01/03	12:00	5000.00	正常
2023/01/03	13:00	5050.00	異常
2023/01/03	14:00	5100.00	正常
2023/01/03	15:00	5150.00	異常
2023/01/03	16:00	5200.00	正常
2023/01/03	17:00	5250.00	異常
2023/01/03	18:00	5300.00	正常
2023/01/03	19:00	5350.00	異常
2023/01/03	20:00	5400.00	正常
2023/01/03	21:00	5450.00	異常
2023/01/03	22:00	5500.00	正常
2023/01/03	23:00	5550.00	異常

CSVダウンロード

各工場のデータを選択して、CSV形式でダウンロード可能です。

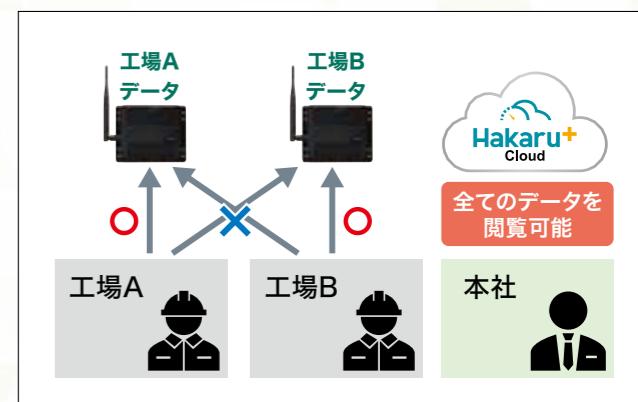


閲覧制限機能

拠点別に閲覧制限可能です。

デマンド監視・空調制御システム

工場の使用電力を監視し、空調自動制御で電気の使い過ぎを制御!

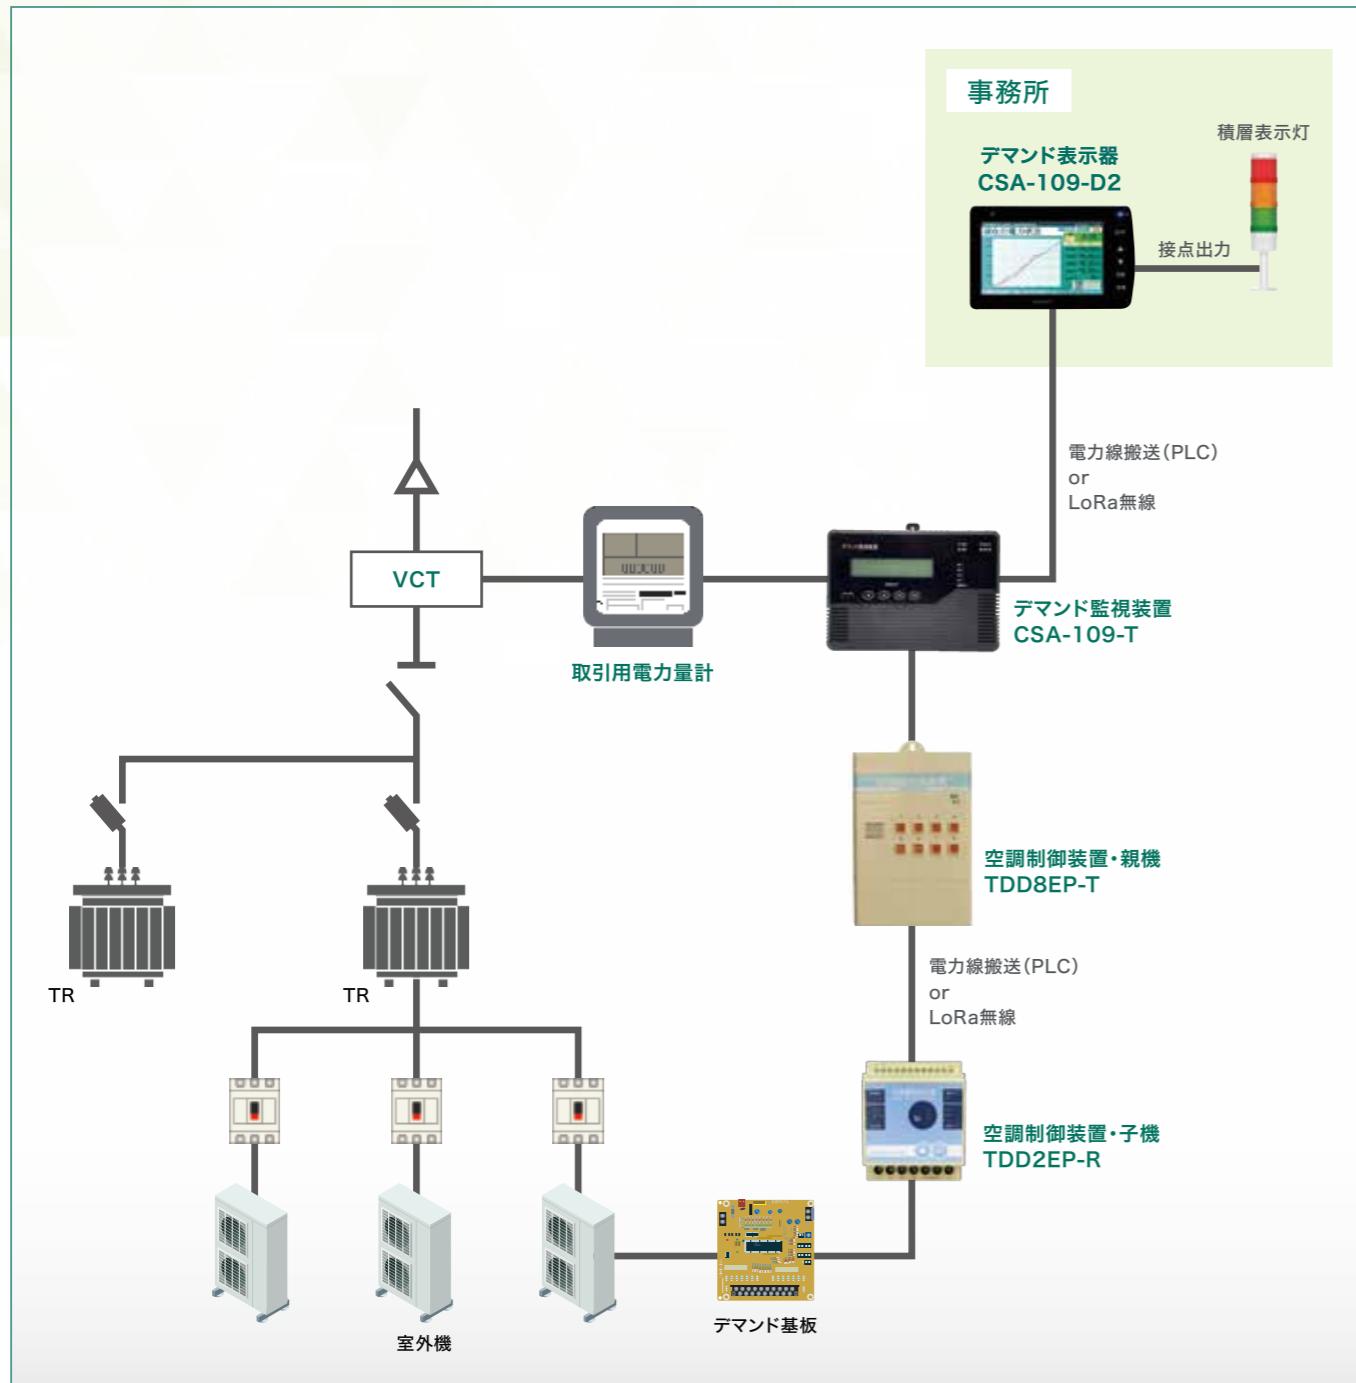


必要な機器と標準価格

品名	型式	主な機能	標準価格(税別)
デマンド監視装置	CSA-109-T	ビル・工事全体の平均使用電力を監視する装置	200,000円
デマンド表示器	CSA-109-D2	平均使用電力(デマンド)状態見える化する装置	200,000円
空調制御装置 親機	TDD8EP-T	空調制御信号を子機に伝える装置	200,000円
空調制御装置 子機	TDD2EP-R	室外機の制御基板に制御出力を行う装置	35,000円

[主な機能]


工場・ビル全体の電気の使い過ぎを監視!

1日のうち1度でも契約電力(デマンド値)を超過すると、向こう1年間は、その値が基本料金に反映されます。デマンド監視装置を導入することで、電気の使い過ぎを予測し、使い過ぎているときにお知らせします!




空調を自動制御することで、楽々削減!

空調制御システムを併用することで、電気の使い過ぎをお知らせするのと同時に、空調を自動で制御し、節電することができます。従来、手作業で行っていた節電対応を自動化することで、手間をかけずに省エネできます。

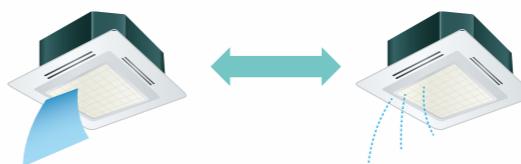


電力線搬送(PLC)、LoRa無線で安価に導入!

デマンド表示器を使えば、デマンド監視装置で計測しているリアルタイムのデマンド値の推移をモニタリングできます。通信はEthernetのほか、電力線搬送(PLC)やLoRa無線でも可能です。配線工事費を低減し、安価にシステム構築できます。

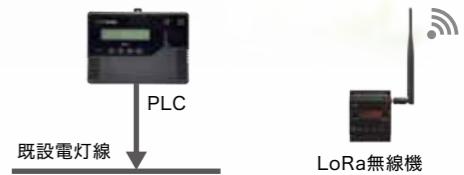

2つのモードで、常に省エネ!

警報連動制御モードの他、常にどこかの空調機を制御する間欠運転モードがあります。この2つのモードを併用することで、常に空調機を制御でき、節電効果が向上します。



ソフトウェア

デマンド監視装置をEthernetで社内ネットワークに接続することで、どのパソコンからもリアルタイムでデマンド値を監視可能!



[設置例]





電子式マルチメータ XM2-110 シリーズ

電気の使用状況を計測し、表示します

- 電流、電圧、電力など様々な電力要素を 計測・表示
- 検相機能で電圧の相順やCTの方向を確認
- バックライトを現場に合わせて4色から選択可能
- 200種以上の実績を持つ特殊対応
- 付属のPCソフトで短時間で簡単に設定可能



種類

型名	用途	相線式	定格入力電圧	定格入力電流	標準価格(税別) ^{※1}
XM2-110-9シリーズ	電力要素を計測する	単相2線式 単相3線式 三相3線式	AC110-220V 50/60Hz	5A 1A	90,000円~
XM2-110-6シリーズ	漏れ電流含む電力要素を計測する				90,000円~

※1 オプションの有無などにより価格が変動します。詳細はカタログのオーダーフォームを参照ください。

主な仕様

計測項目	精度
電流	±0.5%
電圧	±0.5%
有効電力/有効電力量	電力 : ±0.5% 電力量 : ±2.0%(定格5~120%、力率=1) ±2.5%(定格10~120%、力率=0.5)
無効電力/無効電力量	無効電力 : ±0.5% 無効電力量 : ±2.5%(定格5~120%、力率=0) ±2.5%(定格20~120%、力率0.866) ±3.0%(定格10%、力率0.866)
力率	±2.0%
周波数	±0.5%
デマンド電流/最大デマンド電流	±0.5%
デマンド電力/最大デマンド電力	±0.5%
高調波電流	±2.5%
高調波電圧	±2.5%
Io	±10.0%
Ior	±10.0%

オプション内容	項目
アナログ出力	DC4~20mA DC0~1mA DC0~10V DC1~5V DC0~5V
	出力点数 4点/6点(DC4~20mAのみ)
パルス出力	接点容量 AC/DC110V 0.1A(抵抗負荷)
	出力点数 1点/2点
警報出力	出力接点 無電圧a接点
	出力点数 1点/2点
通信	RS-485 Modbus CC-Link
	+netプロトコル
	標準(アンバー) 橙 緑 白

※仕様詳細は仕様書を参照ください。



自動力率調整器 XPFC-144 シリーズ

力率改善で、電気料金が割引に！

- 最適な力率に自動制御！ 力率割引で電気料金低減が可能！

力率85% → 力率90%
(力率割引5%)
約60万円 → 約55万円

1ヵ月あたり約5万円、12ヵ月で約60万円の基本料金削減効果！

【計算条件 関西電力、高圧電力BS、契約電力300kW、基本料金1897.5円(1kWあたり 2022年6月時点)】

- 高調波計測機能付！異常発生時、強制遮断でリアクトル・コンデンサの破損を防止！
- コンデンサの累計投入時間の表示で、交換時期の管理が簡単！



種類と価格

型名	用途	相線式	定格入力電圧	定格入力電流	標準価格(税別)
XPFC-144-2(2回路)	コンデンサの投入量を自動的に制御することで、力率が改善し、電気料金を低減する	三相3線式	AC110-220V 50/60Hz	5A 1A	140,000円
XPFC-144-3(3回路)					160,000円
XPFC-144-6(6回路)					190,000円

主な仕様と制御方式

計測項目	精度
電流(A電流、H電流)	±0.5%
電圧	±0.5%
有効電力	±0.5%
無効電力	±0.5%
皮相電力(XPFC-144-6のみ)	±0.5%
力率	±2.0%
高調波総合電圧実効値	±0.5%
高調波総合電圧歪み率	±0.5%
高調波総合電流実効値	±0.5%
高調波総合電流歪み率	±2.5%
5次換算高調波電圧実効値	±2.5%
5次換算高調波電流実効値	±2.5%
5次換算高調波電圧歪み率	±2.5%
5次換算高調波電流歪み率	±2.5%

コンデンサ制御方式	備考
サイクリック制御	各コンデンサ回路の開閉回数を均一化して制御
最適化制御	目標力率内に収まるようにコンデンサを選んで投入/遮断
優先順位制御	各コンデンサの投入/遮断に優先順位をつけて制御

オプション内容	備考
高調波警報出力	高調波電流出力 1A/5A
アナログ出力	DC4~20mA 出力
コンデンサ動作アンサー	

※XPFC-144-6(6回路)のみ ※仕様詳細は仕様書を参照ください。



電力量変換器 TWP シリーズ

電力要素を細かく監視、クランプ CT で取付も簡単！

- 電流、電圧、電力など各種電力要素を計測
- コンパクトサイズで、DINレール取付が可能
クランプCT接続にも対応し、設置・接続も簡単
- LoRa無線機との組み合わせて後付け電力監視に最適



種類と価格

型名	用途	電源センサ	電圧入力定格	電源	標準価格(税別)
TWPM	1回路計測タイプ	電力要素を計測する	5A、120A、 300A、500A、600A	110V 220V	60,000円
TWPS		電力、電力量を計測する			50,000円
TWP5M	5回路計測タイプ	最大5回路の電力要素を計測する	5A、80A、120A、 300A、500A、600A	AC85~264V DC85~143V	150,000円
TWPM-E		簡易的に電力量を計測する			30,000円
TWPP		パルスを取得し電力量他をカウント			50,000円
TWP8C		最大8点のパルス・接点をカウント			150,000円

主な仕様

項目	備考
電流	±1%
電圧	±1%
有効電力/有効電力量	電力 : ±1% 電力量: ±2.0%(定格5~120%、力率=1) ±2.5%(定格10~120%、力率=0.5)
無効電力/無効電力量	無効電力 : ±1% 無効電力量: ±2.5%(定格5~120%、力率=0) ±2.5%(定格20~120%、力率0.866) ±3.0%(定格10%、力率0.866)
力率	±3.0%
周波数	±0.5%
デマンド電流/最大デマンド電流	±1.0%
デマンド電力/最大デマンド電力	±1.0%
パルス出力*	接点容量 AC/DC110V 0.1A(抵抗負荷) 出力点数 1点
通信	RS-485 +netプロトコル Modbus


*型式選定による。Modbusと併用不可。 ※仕様詳細は仕様書を参照ください。



デマンド監視装置 空調制御装置

デマンド監視と空調制御で電気代を削減！

- 計測したデマンド電力から予測し、契約値を超えるになると警報を出力
- 計測したデマンド電力をグラフ化・帳票化し、簡単に運用可能
- 電力状況を余裕・注意・警戒・限界の4段階でモニタリング
- デマンド監視システムと組み合わせることで空調室外機を自動制御
- 空調機の出力を制御するため快適な状態を維持しつつ電気代を削減
- 複数メーカーの空調機制御が1台の親機で可能



種類と価格

品名	型式	主な機能	標準価格(税別)
デマンド監視装置	CSA-109-T	ビル・工事全体の平均使用電力を監視する装置	200,000円
デマンド表示器	CSA-109-D2	平均使用電力(デマンド)状態を見える化する装置	200,000円
空調制御装置 親機	TDD8EP-T	空調制御信号を子機に伝える装置	200,000円
空調制御装置 子機	TDD2EP-R	室外機の制御基板に制御出力を行う装置	35,000円

※仕様詳細は仕様書を参照ください。

パルス取得用センサ・専用延長ケーブル

型式	仕様	標準価格(税別)
CT-S1	パルス取得用センサ 4mケーブル付	8,000円
CT-L1	長距離用パルス取得用センサ ※ケーブル別途	20,000円
CB62	長距離用パルス取得センサ専用ケーブル ケーブル長指定: 最長100m	5,000円~

空調制御装置用オプション

型式	仕様	標準価格(税別)
TPS-13	空調制御装置設定ソフト	100,000円
PC接続ケーブル	RS232C接続	10,000円



LoRa無線機 HLRシリーズ

長距離無線で様々なデータ(アナログ信号/接点信号/RS-485通信)を
自動収集・見える化!

- 見通し5kmの長距離無線が可能
配線工事不要で低コスト!
- 測定点1点からのスマートスタート可能!
1セット29万円から導入可能
最大50台まで、その都度追加導入が可能です
- 月額利用料0円! クラウドを使用しません
システムがローカルで完結します



種類と価格

型式	主な機能	アナログ信号	接点信号	Modbus(RS485)	標準価格(税別)
HLR-GW	LoRa無線でデータを記録・見える化する	—	—	—	200,000円
HLR-GW(オプション)	他社製電力量変換器データ収集	—	—	—	300,000円
HLR-A4C4	アナログ信号・接点信号・RS485通信を LoRa無線でGWに送信する	●	●	●	90,000円
HLR-A8		●	●	●	75,000円
HLR-C8-IN		●	●	●	70,000円
HLR-RS485		●	●	●	50,000円
HLR-RPT-A	HLR-GWとLoRa無線機子機を中継する	—	—	—	90,000円
ルーフトップアンテナ 5m	アンテナを延長し、通信感度を改善する	—	—	—	22,000円
ルーフトップアンテナ 10m		—	—	—	24,000円

主な仕様

HLR-GW(親機)		
プラットフォーム	Armadillo-IoT ゲートウェイ G3	
RAM	DDR3L:1GByte	
ROM	QSPI NOR型フラッシュメモリ:8MByte eMMC:約3.8GByte	
LAN(Ethernet)	搭載(無線LANは非搭載)	
USB	インターフェイス 端子形状	USB 2.0 Host (High Speed) USB Type A
電源	専用ACアダプタ	

LoRa無線機(子機)			
入力仕様	アナログ入力	入力定格	DC0~20mA DC0~10V
	接点入力	入力点数	4点・8点
有線			Modbus
電源			AC100~200V

※仕様詳細は仕様書を参照ください。

無線仕様

周波数	920MHz
変調方式	LoRa変調(スペクトラム拡散)
通信方式	独自プロトコル通信
最大転送速度	約537bps 約3125bps
最大送信電力	20mW(+13dBm)
最大通信距離	見通し約5km



こんなことも可能です！ LoRa無線機を使った脱炭素対策

1. 簡易的な電力監視のケース

簡易型電力量変換器 TWPM-E は電力量の簡易監視に最適です。
電圧の配線工事は不要のため、受電設備の停電工事なしに導入できます。(電圧・力率は設定にて入力)



2. 他社製 電力量変換器と連携させるケース

電力量の監視だけで良い場合、既存の電力量変換器を流用し、LoRa無線機と連携できます。
他社製の電力量変換器を多数使用されている工場様におすすめです。




メーカー	対応機種
OMRON	KM-N1、KM50-E
Panasonic	AKW2010GB、KW1M
三菱	EMU4-HM1、BM1

※その他の機種でも機種名を教えていただければ、
対応可能かどうか判断いたします。
(RS-485 Modbus出力付きが条件です。)

※データ収集項目は電力量のみです。
電流・電圧など電力要素全てをデータ収集したい
場合は、当社製TWPMをご使用ください。

3. 電力データ以外のエア流量や圧力、液体流量も監視するケース

LoRa無線機は、電力データ以外にもセンサからのアナログ信号や接点信号を合わせて無線データ収集・モニタリング可能です。
例) 流量計から出るパルス信号や、温度センサや圧力センサから出るアナログ信号など

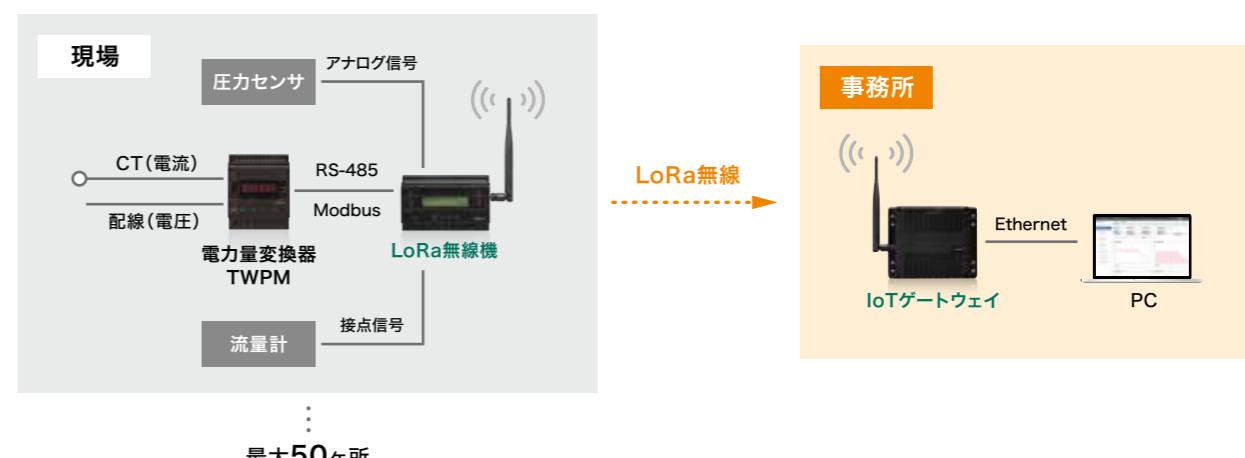

IoTゲートウェイ モニタリングソフト

IoTゲートウェイに内蔵されているソフトです。
パソコンとつなぐだけで簡単にモニタリング可能です。別途ソフト代はかかりません。

[主な機能]




電力要素全要素をモニタリングできます。




1つのデータを期間別に比較できます。(最大3期間)


夏・冬の電力の比較などに使用できます。

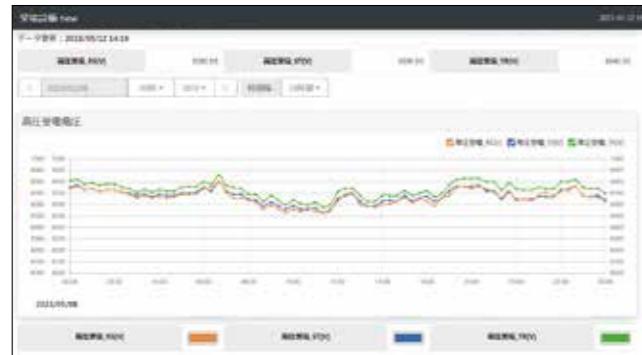

最大10本のグラフを複合グラフとして表示できます。
各データの相関関数を可視化できます。

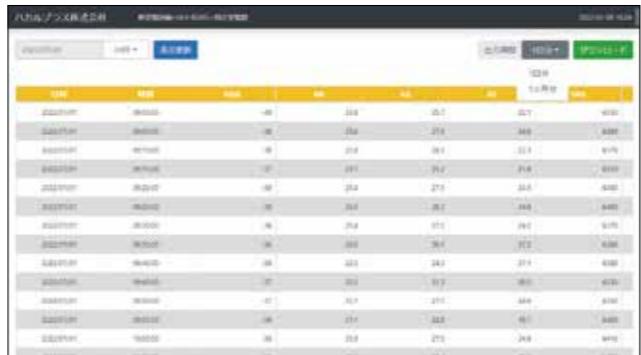

蓄積されたデータをCSV形式でダウンロード可能です。

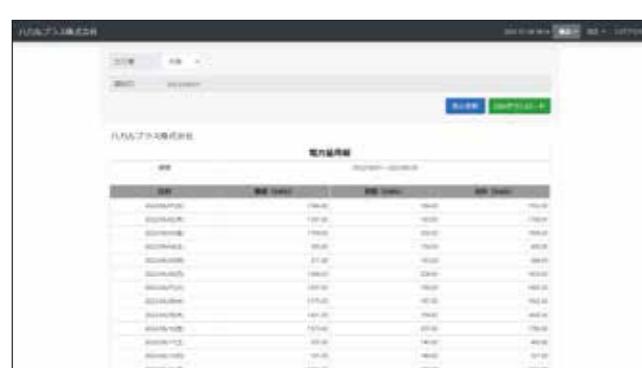

昼間時間・夜間時間を設定し、電力量帳票(日報・月報・年報)を作成できます。(CSVダウンロード可能)




CO2排出係数を設定するだけで、収集した電力量データからCO2排出量を換算できます。
パルス出力されるセンサにも対応。(ガス、液体流量など)

i-Clip Viewer


- LoRa無線機で収集したデータをモニターに表示し、関係部署のメンバーと共有できます。
- 表示画面はExcelで作成できるため、お客様自身で画面レイアウトを変更可能です。
- フロアマップ表示やグラフ表示など様々な画面作成が可能です。

i-Clip Viewer

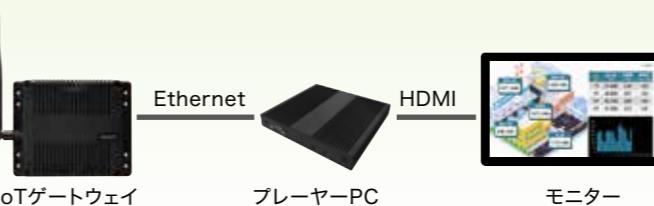

帳票カスタマイズ

- 簡単な帳票機能は標準搭載していますが、専用帳票に展開したいお客様向けにカスタマイズも可能です。
- 帳票作成ソフトにて、帳票の仕様や施設・機器の名称をお客様に合わせてカスタマイズし、日報・月報を簡単に出力できます。
- CSVデータの編集が手間だという方におすすめです。

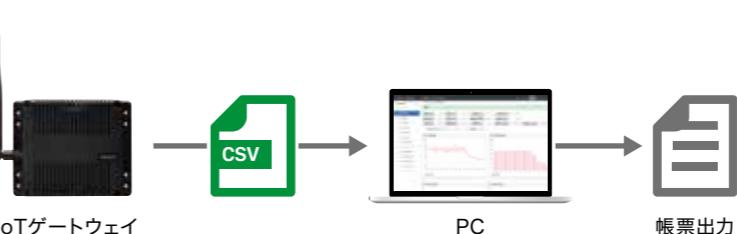

弊社内の電力監視事例


- キュービクルにLoRa無線機を設置し、事務所のゲートウェイで自動データ収集を行っています。
- また、事務所に設置されたディスプレイでリアルタイムにモニタリングを実施し、社員の意識を高めています。



電力量の見える化を詳細に実施。

異常発生時は管理者にメールで通知し、即時対応。

ピーク電力量を見える化し、翌年の省エネ目標設定に活用。

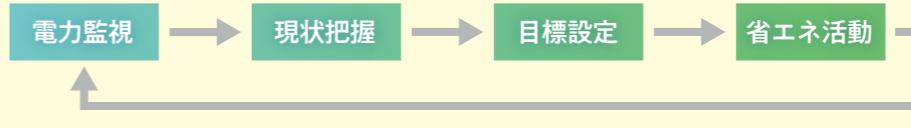

課題解決事例

CO₂排出量管理に最適！ LoRa無線機で後付け電力監視！

その他の
脱炭素事例は
こちら



課題解決事例

工場脱炭素対策！ LoRa無線でデマンド監視・空調制御を実現！

その他の
省エネ事例は
こちら



- カーボンニュートラル対策としてCO₂排出量の見える化・報告が課題となっている。

- お悩み** »
- 工場の電力監視は大元しか実施していないため、詳細なCO₂排出量がわからない。
 - しかし、後付けでシステム化すると、配線工事費やシステム費など点数を増やすほどコストが莫大となる…。

ご提案

電力量変換器とLoRa無線機を使えば、簡単に後付けで電力量を計測し、事務所のIoTゲートウェイで、電力量の自動データ収集・モニタリングが可能です。

測定点に電力量変換器とLoRa無線機を設置するだけで、無線通信なので配線工事不要です。

IoTゲートウェイにCO₂排出係数を設定するだけで、収集した電力量データからCO₂排出量を換算できます。

導入費用

測定点数が50点の場合
総額 約370万円

機器構成

- IoTゲートウェイ HLR-GW 1台
- LoRa無線機 HLR-RS485 10台
- 電力量変換器 TWPM 50台

ご提案

デマンド監視装置と空調制御装置を連動させて、LoRa無線機で信号を無線通信させることで、意識することなく電気代を年々低減することができます。

デマンド表示器を使うことで、デマンド電力・予測電力・状態表示(余裕/注意/警戒/限界)など、電気の使用状況をリアルタイムにモニタリングできます。

また、デマンド監視装置から出力されるデマンド警報を空調制御装置へ入力、LoRa無線機から現場の室外機へ信号を送り自動的に空調機の省エネ運転を実現します。


導入費用

室外機10台を制御した場合
総額 約140万円 ※工事費別

機器構成

- | | | |
|------------|------------|-----|
| ・デマンド監視装置 | CSA-109-T | 1台 |
| ・デマンド表示器 | CSA-109-D2 | 1台 |
| ・空調制御装置 親機 | TDD8EP-T | 1台 |
| ・空調制御装置 子機 | TDD2EP-R | 1台 |
| ・LoRa無線機 | HLR-RS485 | 2台 |
| ・LoRa無線機 | HLR-C2 | 11台 |

システム構成

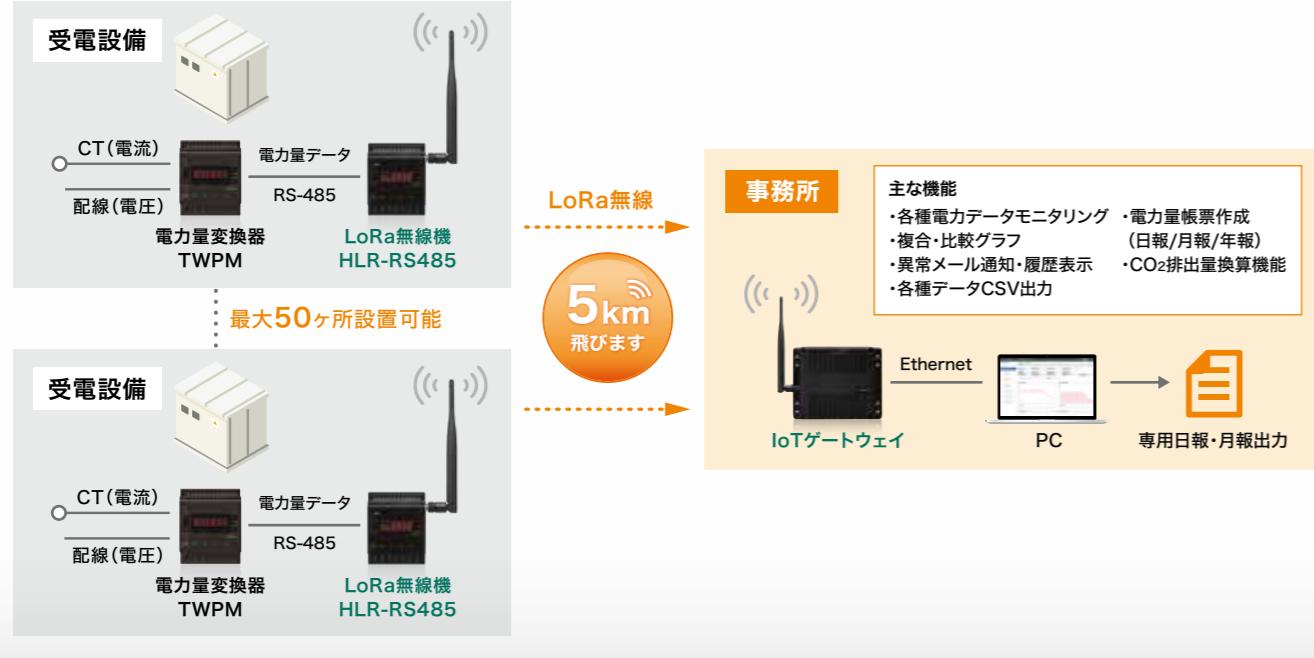

システム構成

